兽用连续注射器

ThaMa 405

固定剂量

0.1cc ThaMa 405 固定剂量

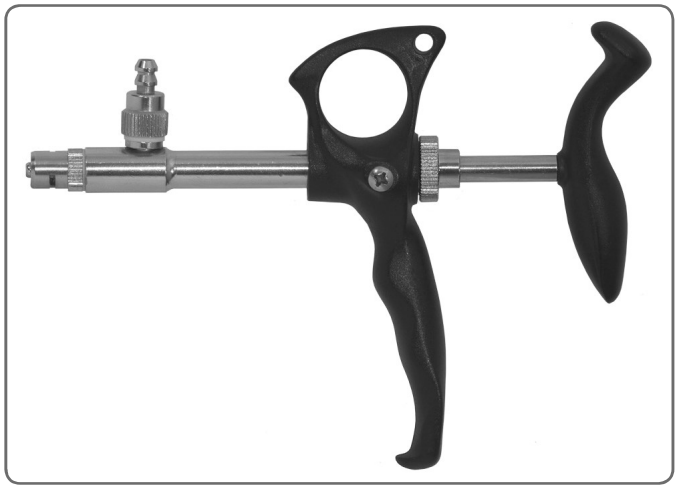

操作指南：

ThaMa405型注射器是一款剂量精准、非常耐用的全金属、固定剂量连续注射器，专为鱼类集中注射而设计。

该注射器配有引药软管，可以为鱼类或者小动物注射任何产品。注射器的所有部件均由优质材料制成，不沾油、耐腐蚀；由不锈钢珠制成的密封阀。活塞可以在注射器的金属管腔中平滑的运行，此款注射器提供2种不同剂量的活塞：0.05cc 和0.1cc。所有部件均可进行125℃高温消毒。

使用前的准备：

1. 建议在每次使用前对注射器进行消毒。
2. 检查并确认所有的螺母都已旋紧。
3. 确保阀弹簧和垫圈安装位置正确无误。

Ver. 08/2017

剂量设置：

1. 在注射器盒中找到“L”型针 （部件20）。
2. 用手握紧注射器的手柄并顺时针旋转注射器枪体套（部件13），将其拧开。
3. 推动手柄将活塞推至最前端，然后将“L”型针插入活塞上的孔中。
4. 逆时针旋转“L”型针，把注射器上原有的活塞卸掉，更换成所需剂量的活塞。
5. 使用“L”型针将新活塞旋紧。
6. 从活塞上拿出“L”型针。
7. 在活塞的“0”型圈上滴一滴注射器原装配备的润滑油。
8. 安装上注射器枪体套，并将其拧紧。

注射瓶的安装：

1. 将引药针穿透橡胶塞插入瓶中，确保将引药针插到瓶底部。
2. 将软管一端接到引药针上，另一端连接到注射器的软管连接器上。
3. 反复推动注射器手柄，直到疫苗液从疫苗瓶中吸出并充满整个软管后到达注射器里。

建议：

在瓶塞紧挨引药针的位置再插入一个小针头，以便通气。

使用后的维护与保养：

1. 每次使用完注射器后，用注射器抽取干净的水并排出，重复6-10次，以便去除注射器枪体、针头和软管中的残留物（小心不要被针头刺到）。
2. 打开枪体套（部件13），用清水清洗所有部件。
3. 拧开鲁尔锁（针头连接器，部件02）和软管连接器（03），然后用清水清洗。

说明：

请注意不要丢失小部件，如阀，阀弹簧以及阀垫圈等。

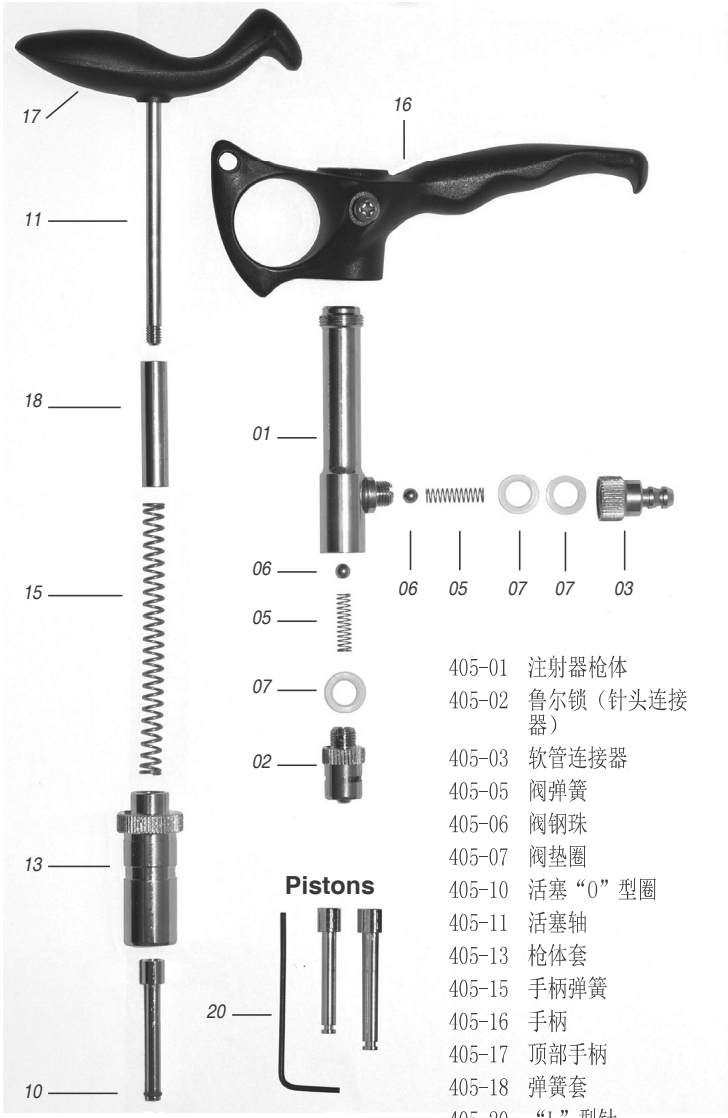

405-01 注射器枪体
405-02 鲁尔锁（针头连接器）
405-03 软管连接器
405-05 阀弹簧
405-06 阀钢珠
405-07 阀垫圈
405-10 活塞“0”型圈
405-11 活塞轴
405-13 枪体套
405-15 手柄弹簧
405-16 手柄
405-17 顶部手柄
405-18 弹簧套
405-20 “L”型针
405-99 配件包
(包括：405-05*2, 405-06*2, 405-07*2, 405-10*2)

活塞：
0.05cc 405-55
0.1cc 405-50